


SI HAY QUE EVACUAR EL EDIFICIO

- No utilice los **ascensores** como vía de evacuación.
- **Obedezca las instrucciones** del equipo de emergencia, sin discutir.
- Al abandonar el edificio, **no grite ni corra**. Hágalo pausadamente.
- Si el humo es abundante, **camine agachado**. Los humos tienden a subir y es más probable que cerca del suelo haya aire respirable.
- Antes de abrir una puerta, **tóquela suavemente**. Si está muy caliente aléjese e intente buscar otra salida.
- Si decide abrir la puerta, hágalo lentamente, siempre del lado de la pared, **nunca de frente**.
- Sigana la vía de evacuación asignada hasta alcanzar la salida que le corresponda.
- No se detenga cerca de las puertas de salida. Diríjase, ya en el exterior, al **Punto de Encuentro** que está en: zona aparcamientos exteriores, junto a UVI móvil.
- Sitúese junto a sus compañeros de zona para **Facilitar el Recuento** y permanezca en este punto de reunión hasta que se le autorice a regresar a su lugar de trabajo
- Está **PROHIBIDO** regresar a buscar objetos personales.

Punto de Encuentro

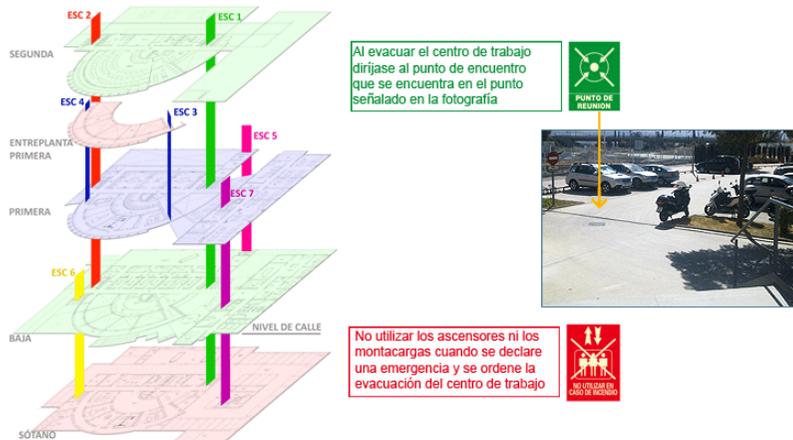

El punto de encuentro queda ubicado en el pasillo del aparcamiento que se sitúa más a la izquierda cuando salimos por la entrada principal del centro de trabajo.


USO DE EXTINTORES



1. TIRAR DE LA ANILLA DEL SEGURO.
2. PRESIONAR EL RESORTE O MANETA.
3. DIRIGIR EL CHORRO EN ZIG- ZAG A LA BASE DE LAS LLAMAS MÁS PRÓXIMAS.
4. ACTUAR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1.5 m A 2 m DE DEL FOCO.
5. CONTROLAR LA CANTIDAD EN AMBIENTES CERRADOS PUES DISMINUYE LA VISIBILIDAD.

Recordar que la carga de un extintor portátil de polvo de 6 Kg. **DURA DE 12 A 14 SEGUNDOS. NO DESPERDICIAR.**

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO

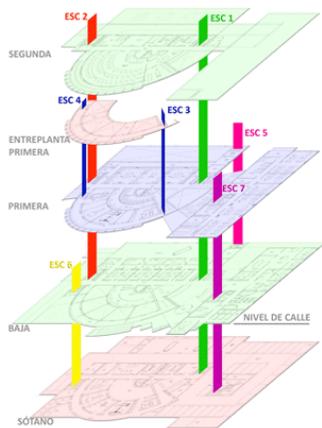

Extintores Portátiles



Pulsador de Emergencia



Detector de Humos



Central de Alarma



Boca de Incendio Equipada (BIE)



Sirena de Alarma



Difusores



Extinción Automática

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES:



1

Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.



2

En caso de que el extintor posea manguera asírla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO₂ llevar cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada

3

Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos acercarse con el viento a la espalda.
Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor



Dirigir el chorro a la base de las llamas.

En el caso de incendios de líquidos proyectar sobre la superficie el agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos.



4